


LEGENDA GENERALE

- ① PALAZZINA UFFICI
- ② SERBATOIO PER FLUIDO REFRANTO ATTIVITÀ AGRICOLA AD ALIMENTAZIONE CENTRALE TERMOCA
OFFICINA
- ③ LOCALI UFFICI E RESTORO
- ④ ZONA MANTENIMENTO AUTOMAZIONI E IMPIANTI GPL
- ⑤ DEPOSITO BOMBOLE FINE
- ⑥ DEPOSITO E IMPIANTAZIONE PUNTELLI VAPORI
- ⑦ DEPOSITO BOMBOLE FINE
- ⑧ PIPERAZIONE ESISTENTE
- ⑨ SERBATOIO PER TANKINGO DA 200 mc
- ⑩ LOCALI LOCALI PUMPE E COMPRESSORI
- ⑪ PIANO TRAMBOLO PER CARICO / SCARICO AUTOMATI
- ⑫ ZONA SERBI. INTERBANKI GASOLIO USATO RISCALDAMENTO
- ⑬ BAMBURA DI CARICO OLE
- ⑭ -
- ⑮ NUOVI PALAZZINI CANTIERE (SOSTITUIRE LOCALI MANTENIMENTO RISPONSOR)
EX LOCALI DI SERVIZIO USATO PER I MANTENUTI - DEPOSITO GASOLIO
- ⑯ TETTOIO ESISTENTE ESISTENTE VAPORI
- ⑰ TETTOIO ESISTENTE ESISTENTE VAPORI
- ⑱ LOCALI TECNICI MANUTENZIONE
- ⑲ LOCALI TECNICI MANUTENZIONE
- ⑳ PESA ALIMENTAZI
- ㉑ TETTOIO MANUTENZIONE
- ㉒ SERBATOIO GASOLIO USATO AUTOMAZIONE - VAPORI E CARICATO
- ㉓ EX COLONNINA ESISTENTE GASOLIO USATO PER IL MANTENIMENTO - ESISTENTE
- ㉔ LOCALI ESISTENTE ESISTENTE
- ㉕ LOCALI ESISTENTE ESISTENTE
- ㉖ VASCA INTERBANKI A PRESSIONE BASSA IN BASSO
- ㉗ TETTOIO MANUTENZIONE ESISTENTE ESISTENTE
- ㉘ DEPOSITO ALIQUANTO DI BOMBOLE PER IL CARICO E IMPIANTAZIONE 2.2x 1.1x1.70 x 6.00 (0.634 mc) IN ALTEZZA LE
SOSTANTI CARICATI:
- BOMBOLE DA 4.100 kg IN IMPIANTAZIONE PER 700 kg. VAP. 40 CARICHI
- CARICATI SINGOLI DEPOSITO LAMINA A : 2000 kg
- ㉙ DEPOSITO ALIQUANTO DI BOMBOLE VAPORI NON SOSTANTI IN CARICHI ANCHE LE SOSTANTI QUANTITÀ PER LE
STESSI IMPIANTAZIONI DEL DEPOSITO PER IL CARICAMENTO

NOTE:
QUESTI PUNTI CRITICI SONO IL RISULTATO DEL CONTROLLO E DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO LAVORO DELLA
NUOVA PALAZZINA CANTIERE E SOSTITUIRE LOCALI MANTENIMENTO RISPONSOR E A TERZI TETTOIO DI CARICHI
E QUANTITÀ DI STOCCAGGIO IN BOMBOLE PRESSO L'IMPIANTAZIONE E PUNTO A 10 mc 100 TON PER IL CARICO
E DATO DALLA SOMMA DELLE CARICATE DEI DEPOSITI E E (PUNTO) E 7 (VAPORI) (CONSERVANDO ANCHE LA
VALUTAZIONE DEI RISPETTIVI VAPORI NON SOSTANTI) (SIAI) (COMUNE ESISTENTE A 2000 kg (PUNTO) E 2.1)
PROTEZIONE PUNTO DI IMPIANTAZIONE PER IL CARICO E IMPIANTAZIONE (COMUNE ESISTENTE A 2000 kg (PUNTO) E 2.1)
ESISTENTE IN BOMBOLE VAPORI E SOSTANTI IN MANTENIMENTO MANUALE ESISTENTE DA DUE BAMBURE MANUALE E
ESISTENTE DA UNA ZONA DI MANTENIMENTO MANUALE.

- VIA DI FUGA ESISTENTE
- VIA DI FUGA ESISTENTE
- INGRESSO / USCITA CARICABILI
- VIE ESISTENTE ESISTENTE
- VIE ESISTENTE ESISTENTE

Punti critici

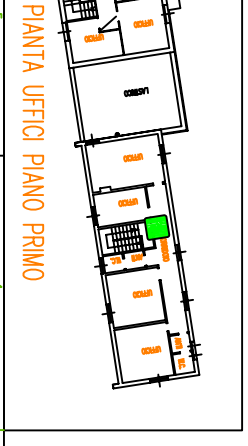

Deposito L'EMILGAS
Planimetria punti critici, vie di fuga e punto di raccolta
Piano di Emergenza Interno rev. 05/2011